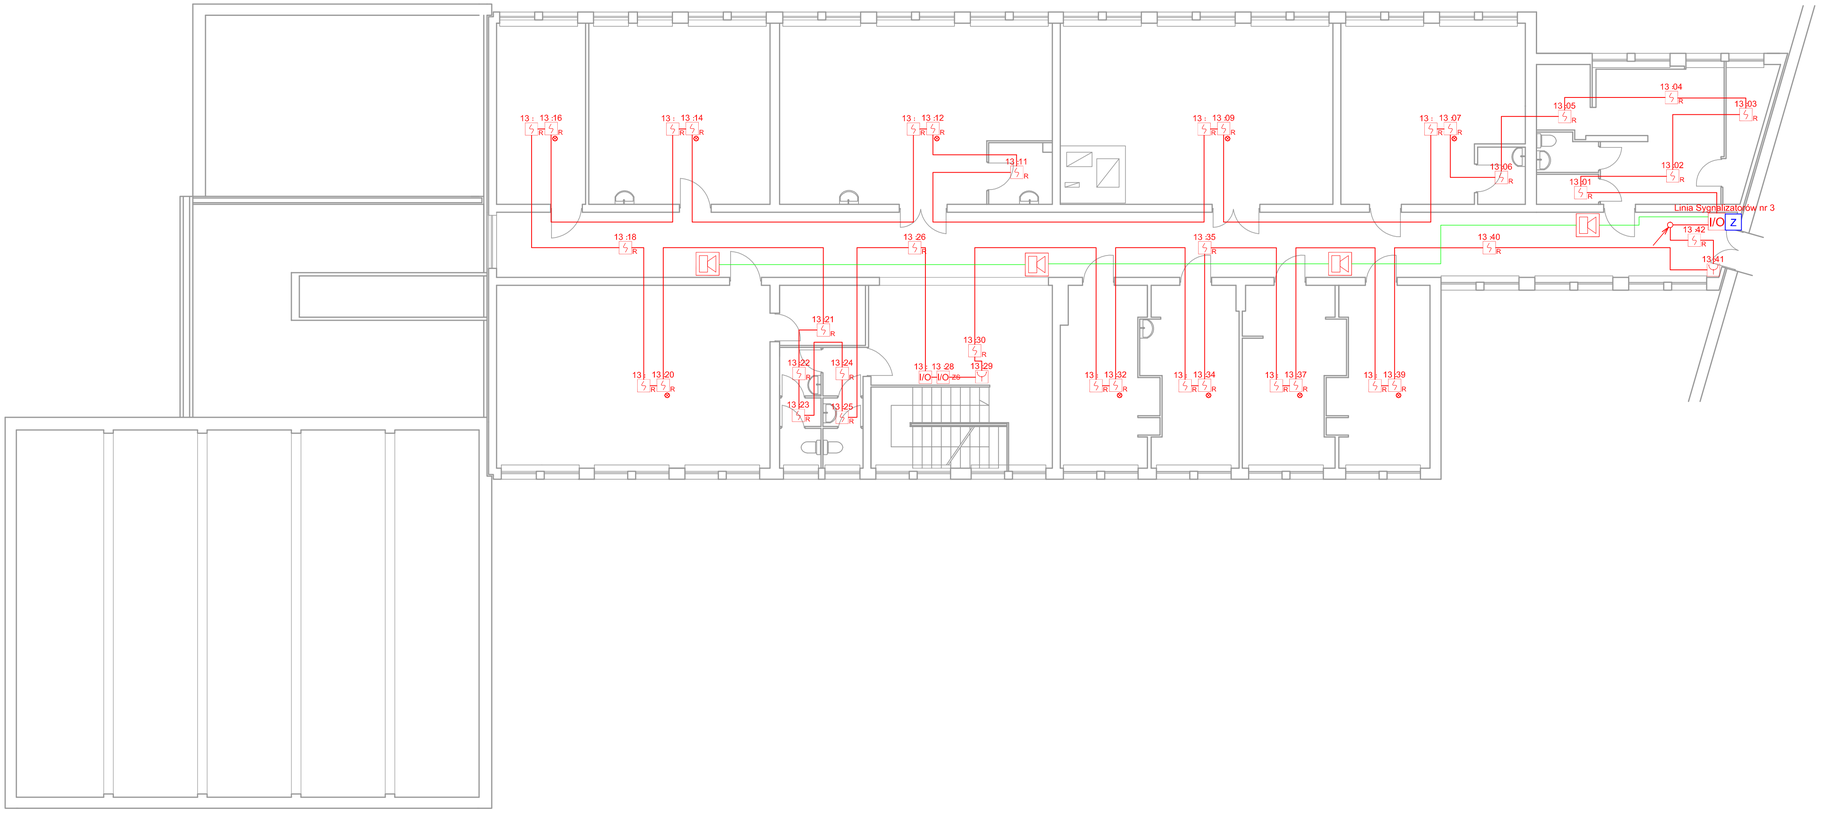

LEGENDA:

- PP — Numer pętli
- EE — Numer elementu
- PP EE — Optyczna czujka dymu TF1-TF-9
- PP EE — Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania
- PP EE — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- PP EE I/O ZS — Zespół sterowników pętlowych
- CSP1 — Centrala sygnalizacji pożarowej
- Sygnalizator akustyczny
- Z — Zasilacz 24V
- Przewód YnTKSYekw 1x2x1
- Przewód łączący sygnalizatory HDGs 2x1.5

WYKONAWCA:
EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
JERZY KRAUZE

OPRACOWANIE:
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA — PAŹDZIERNIK 2014
PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK DUL

INWESTOR:
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Hreczuch	NR UPRAWNIEŃ: CNBOP KNP 23/476/2013	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Stawirej	NR UPRAWNIEŃ: ZAP/0110/POOE/12	PODPIS:
TYTUŁ RYS.: Plan instalacji SAP - PIĘTRO I	NR RYS.: 24	SKALA: 1:100