


BUDYNEK WYSOKI

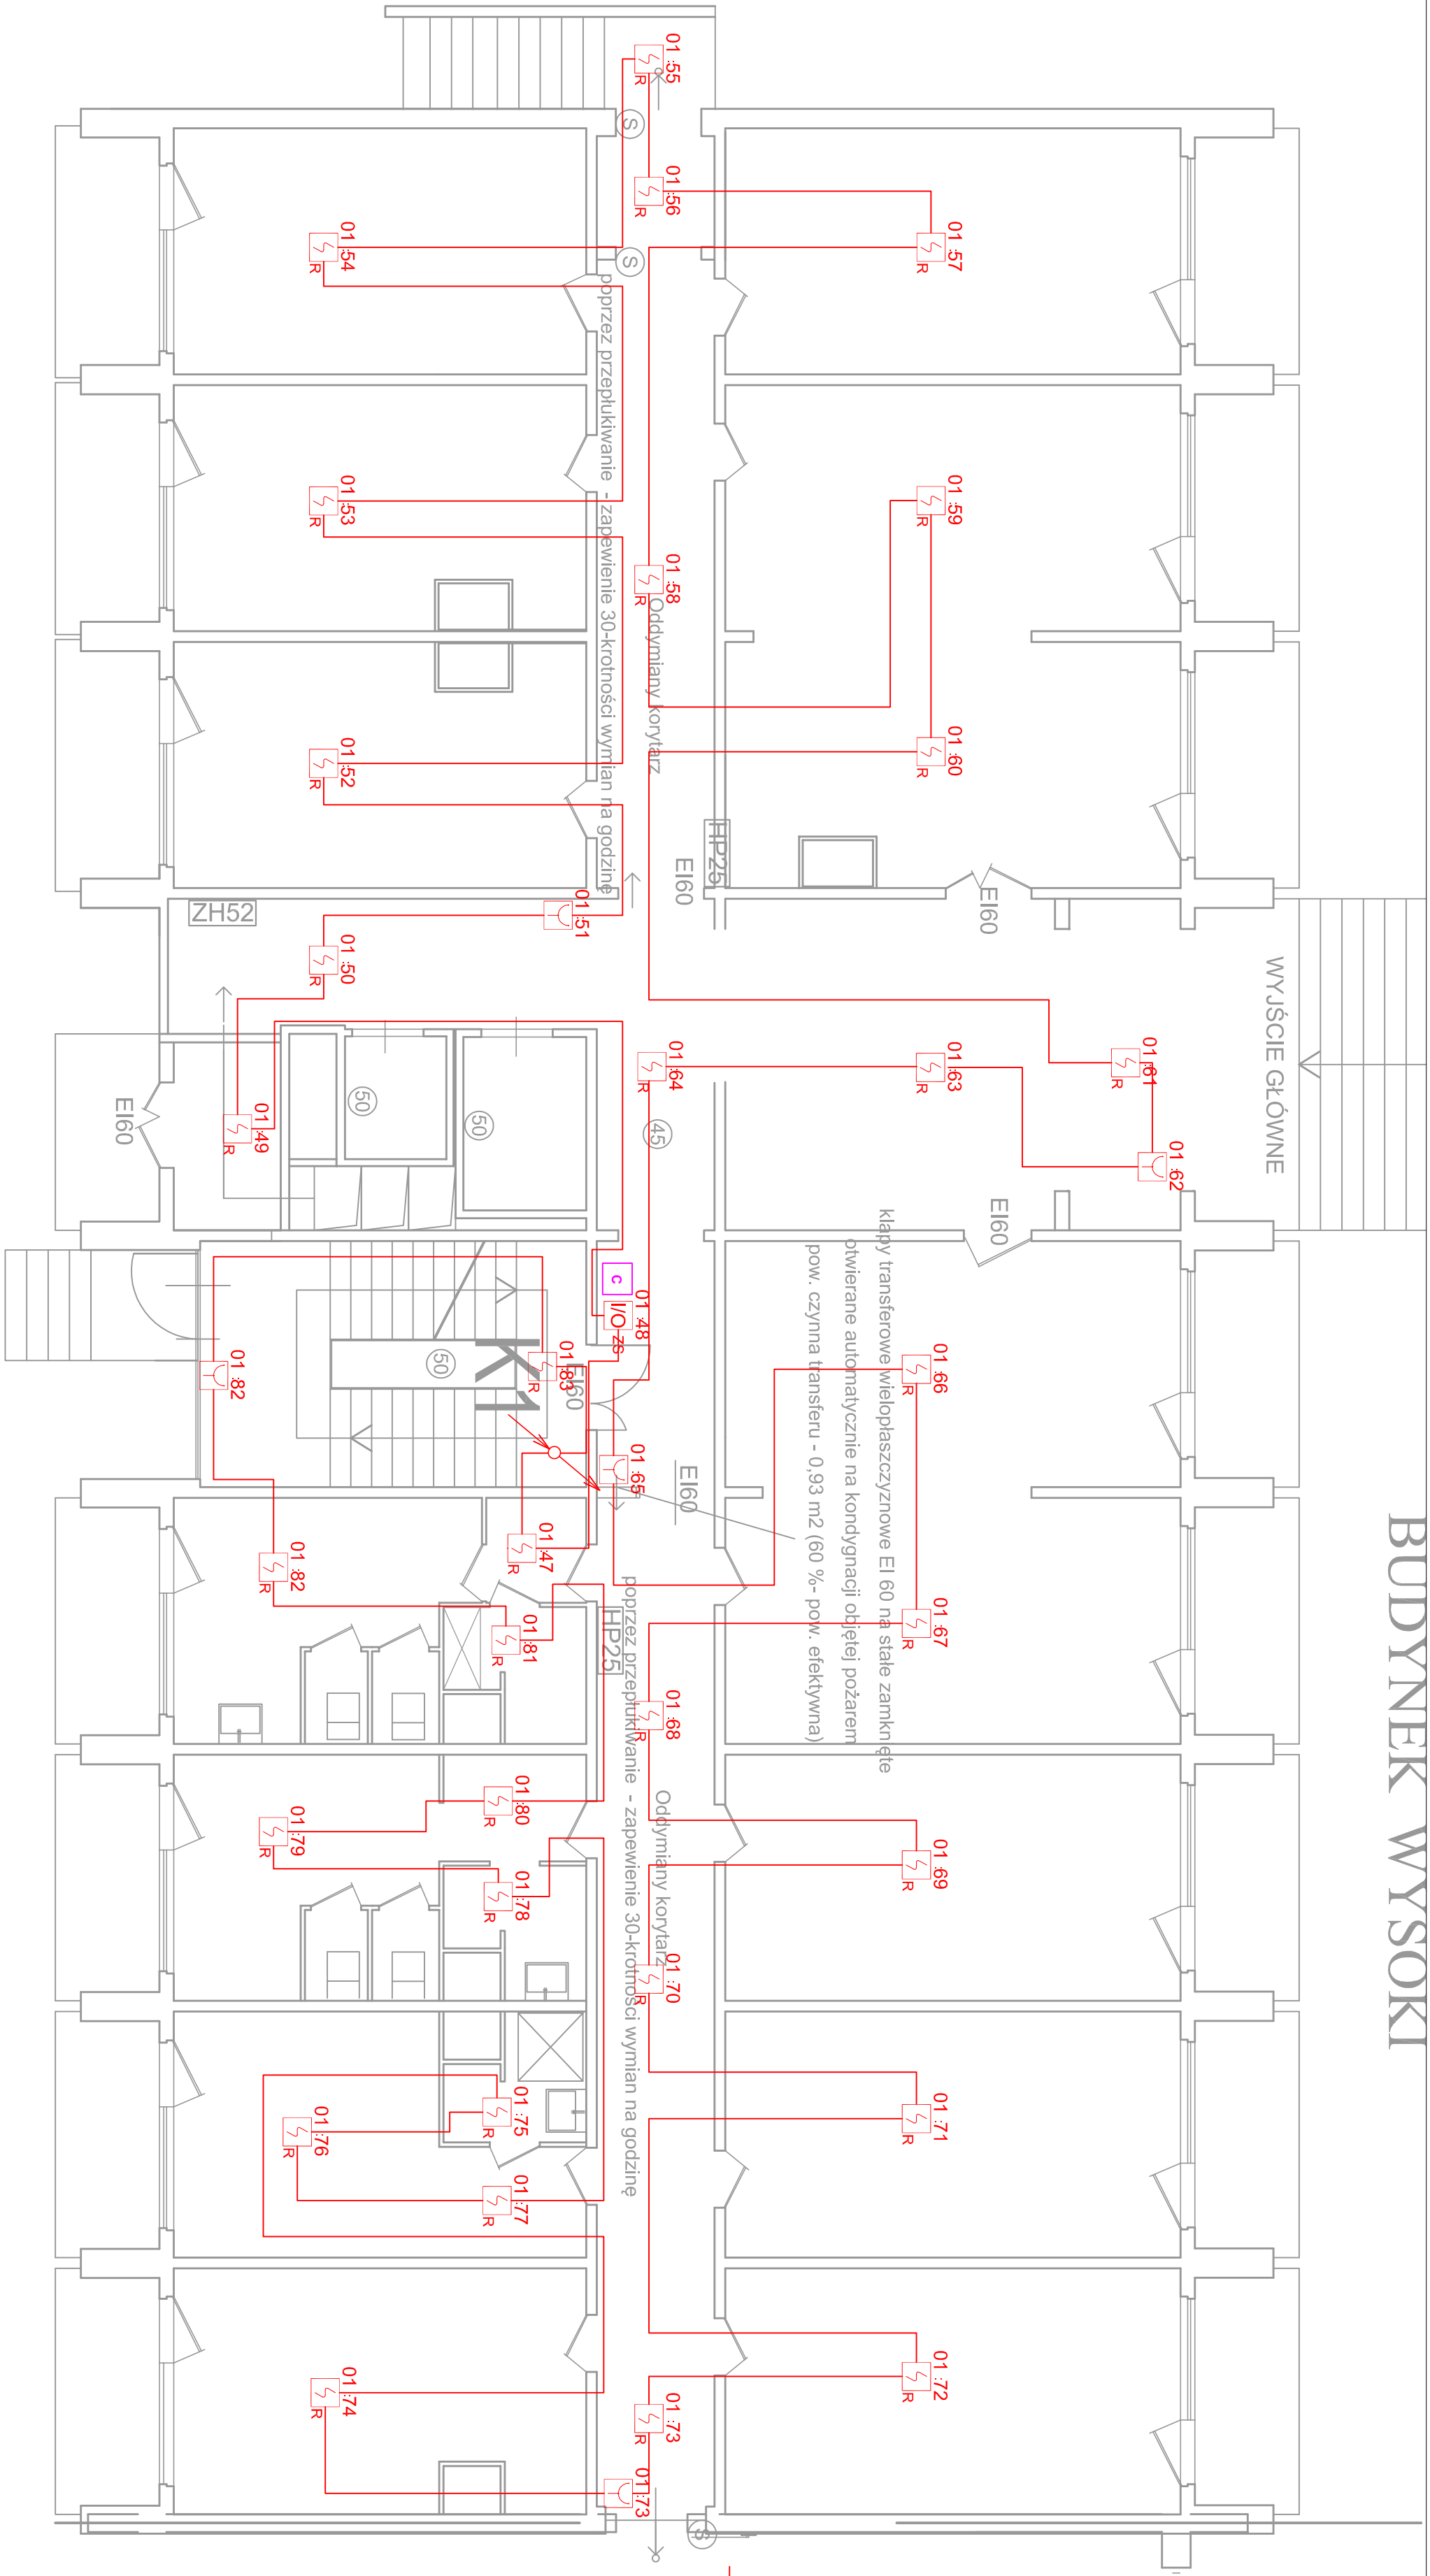

LEGENDA:

- PP Numer pętli
- EE Numer elementu
- PP-EE Optyczna czujka dymu TF1-TF-9
- PP-EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania
- PP-EE Ręczny ostrzegacz pożarowy
- PP-EE Zespół sterowników pętlowych
- CSP1 Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

WYKONAWCA: EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO JERZY KRAUZE			
OPRACOWANIE: OCHRONA PRZECIWOŻAROWA PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK B - WYSOKI		PAŹDZIERNIK 2014	
INWESTOR: Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kolobrzeg			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Hreczuch	NR DOKUMENTU: ONBOP 624/2014	PODPIŚĆ:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Stawiej	NR UPRAWNIENIA: ZAP/0110/POOE/12	PODPIŚĆ:	
Tytuł rys. Plan instalacji SAP - PARTER	NR RYS. 03	SKALA 1:100	