


BUDYNEK WYSOKI

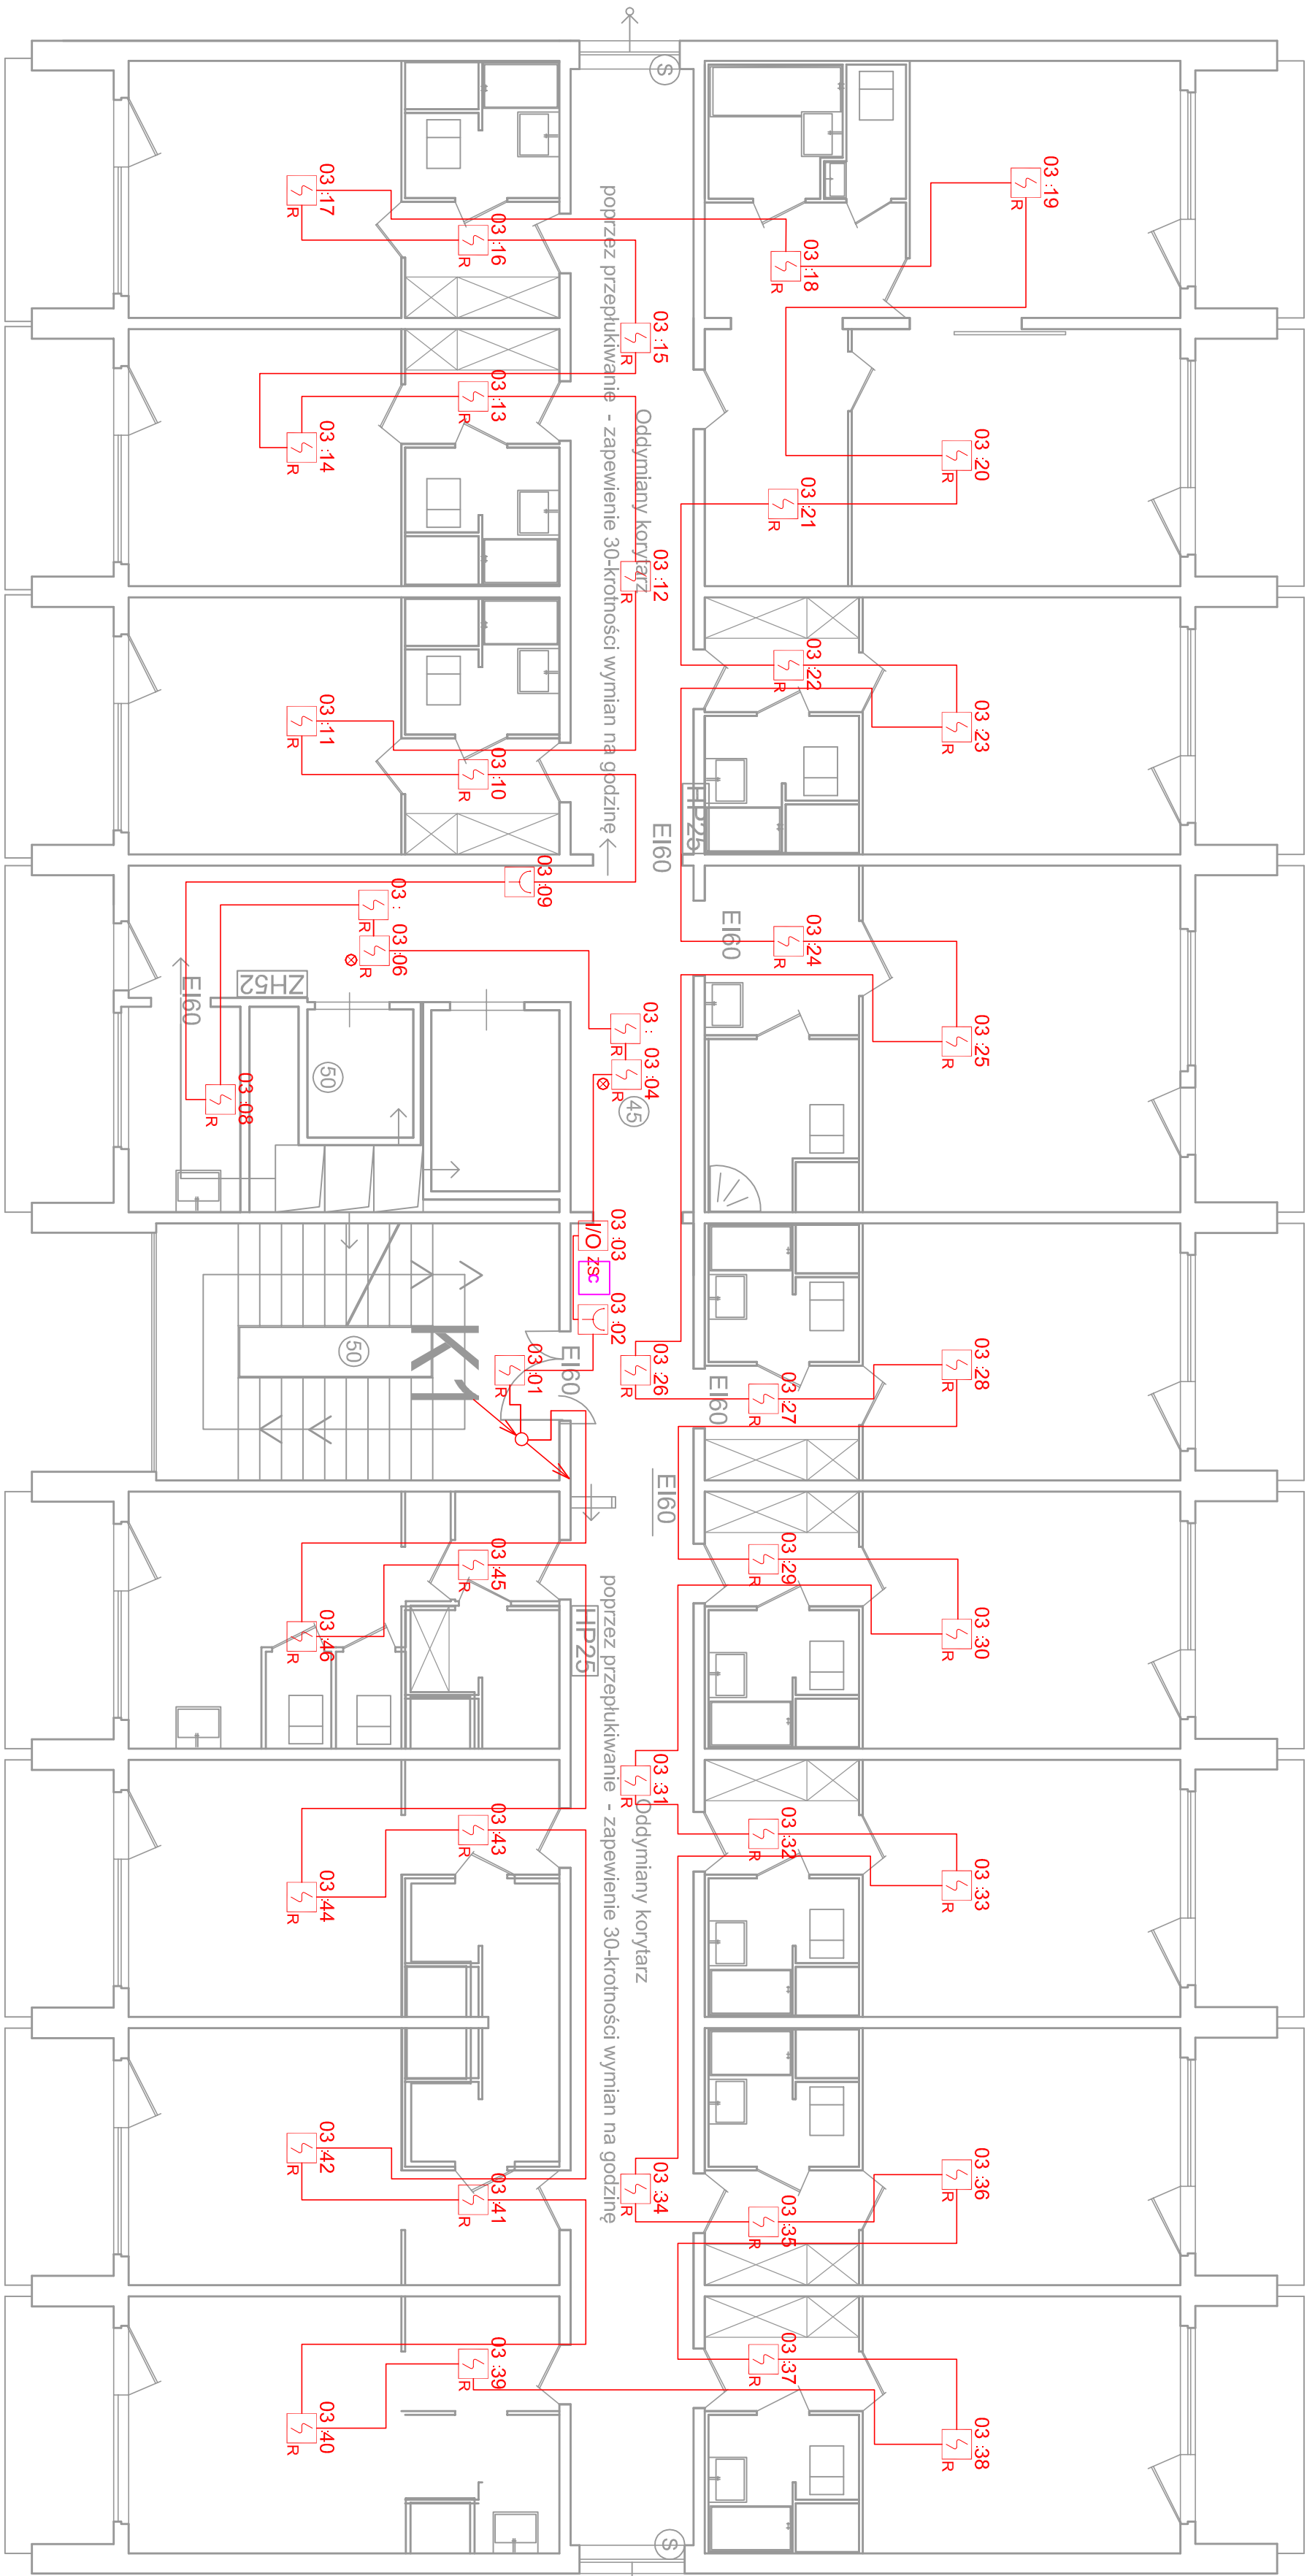

LEGENDA:

- PP Numer pętli
- EE Numer elementu
- PP:EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9
- PP:EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania
- PP:EE Ręczny ostrzegacz pożarowy
- PP:EE Zespół sterowników pętlowych
- CSP1 Centrala sygnalizacji pożarowej
- Przewód YnTKSYekw 1x2x1

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|------------------|--|-------|--|
| WYKONAWCA: EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO JERZY KRAUZE | | | | PAŹDZIERNIK 2014 | | | |
| OPRACOWANIE: OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA PROJEKT INSTALACJI SAP-BUDYNEK B - WYSOKI | | | | | | | |
| INWESTOR: Sanatorium Uzdrońskie MSW w Kolobrzegu ul. Portowa 22 76-100 Kolobrzeg | | | | | | | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Hreczuch | | KORPUS: ONBOP KWP 23/476/2013 | | PODPIŚC: | | | |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Stawiej | | KORPUS: ZAP/0110/PODE/12 | | PODPIŚC: | | | |
| Tytuł rys.: Plan instalacji SAP - PIĘTRO V | | Korpus rys.: 08 | | Skala: | | 1:100 | |