


BUDYNEK WYSOKI

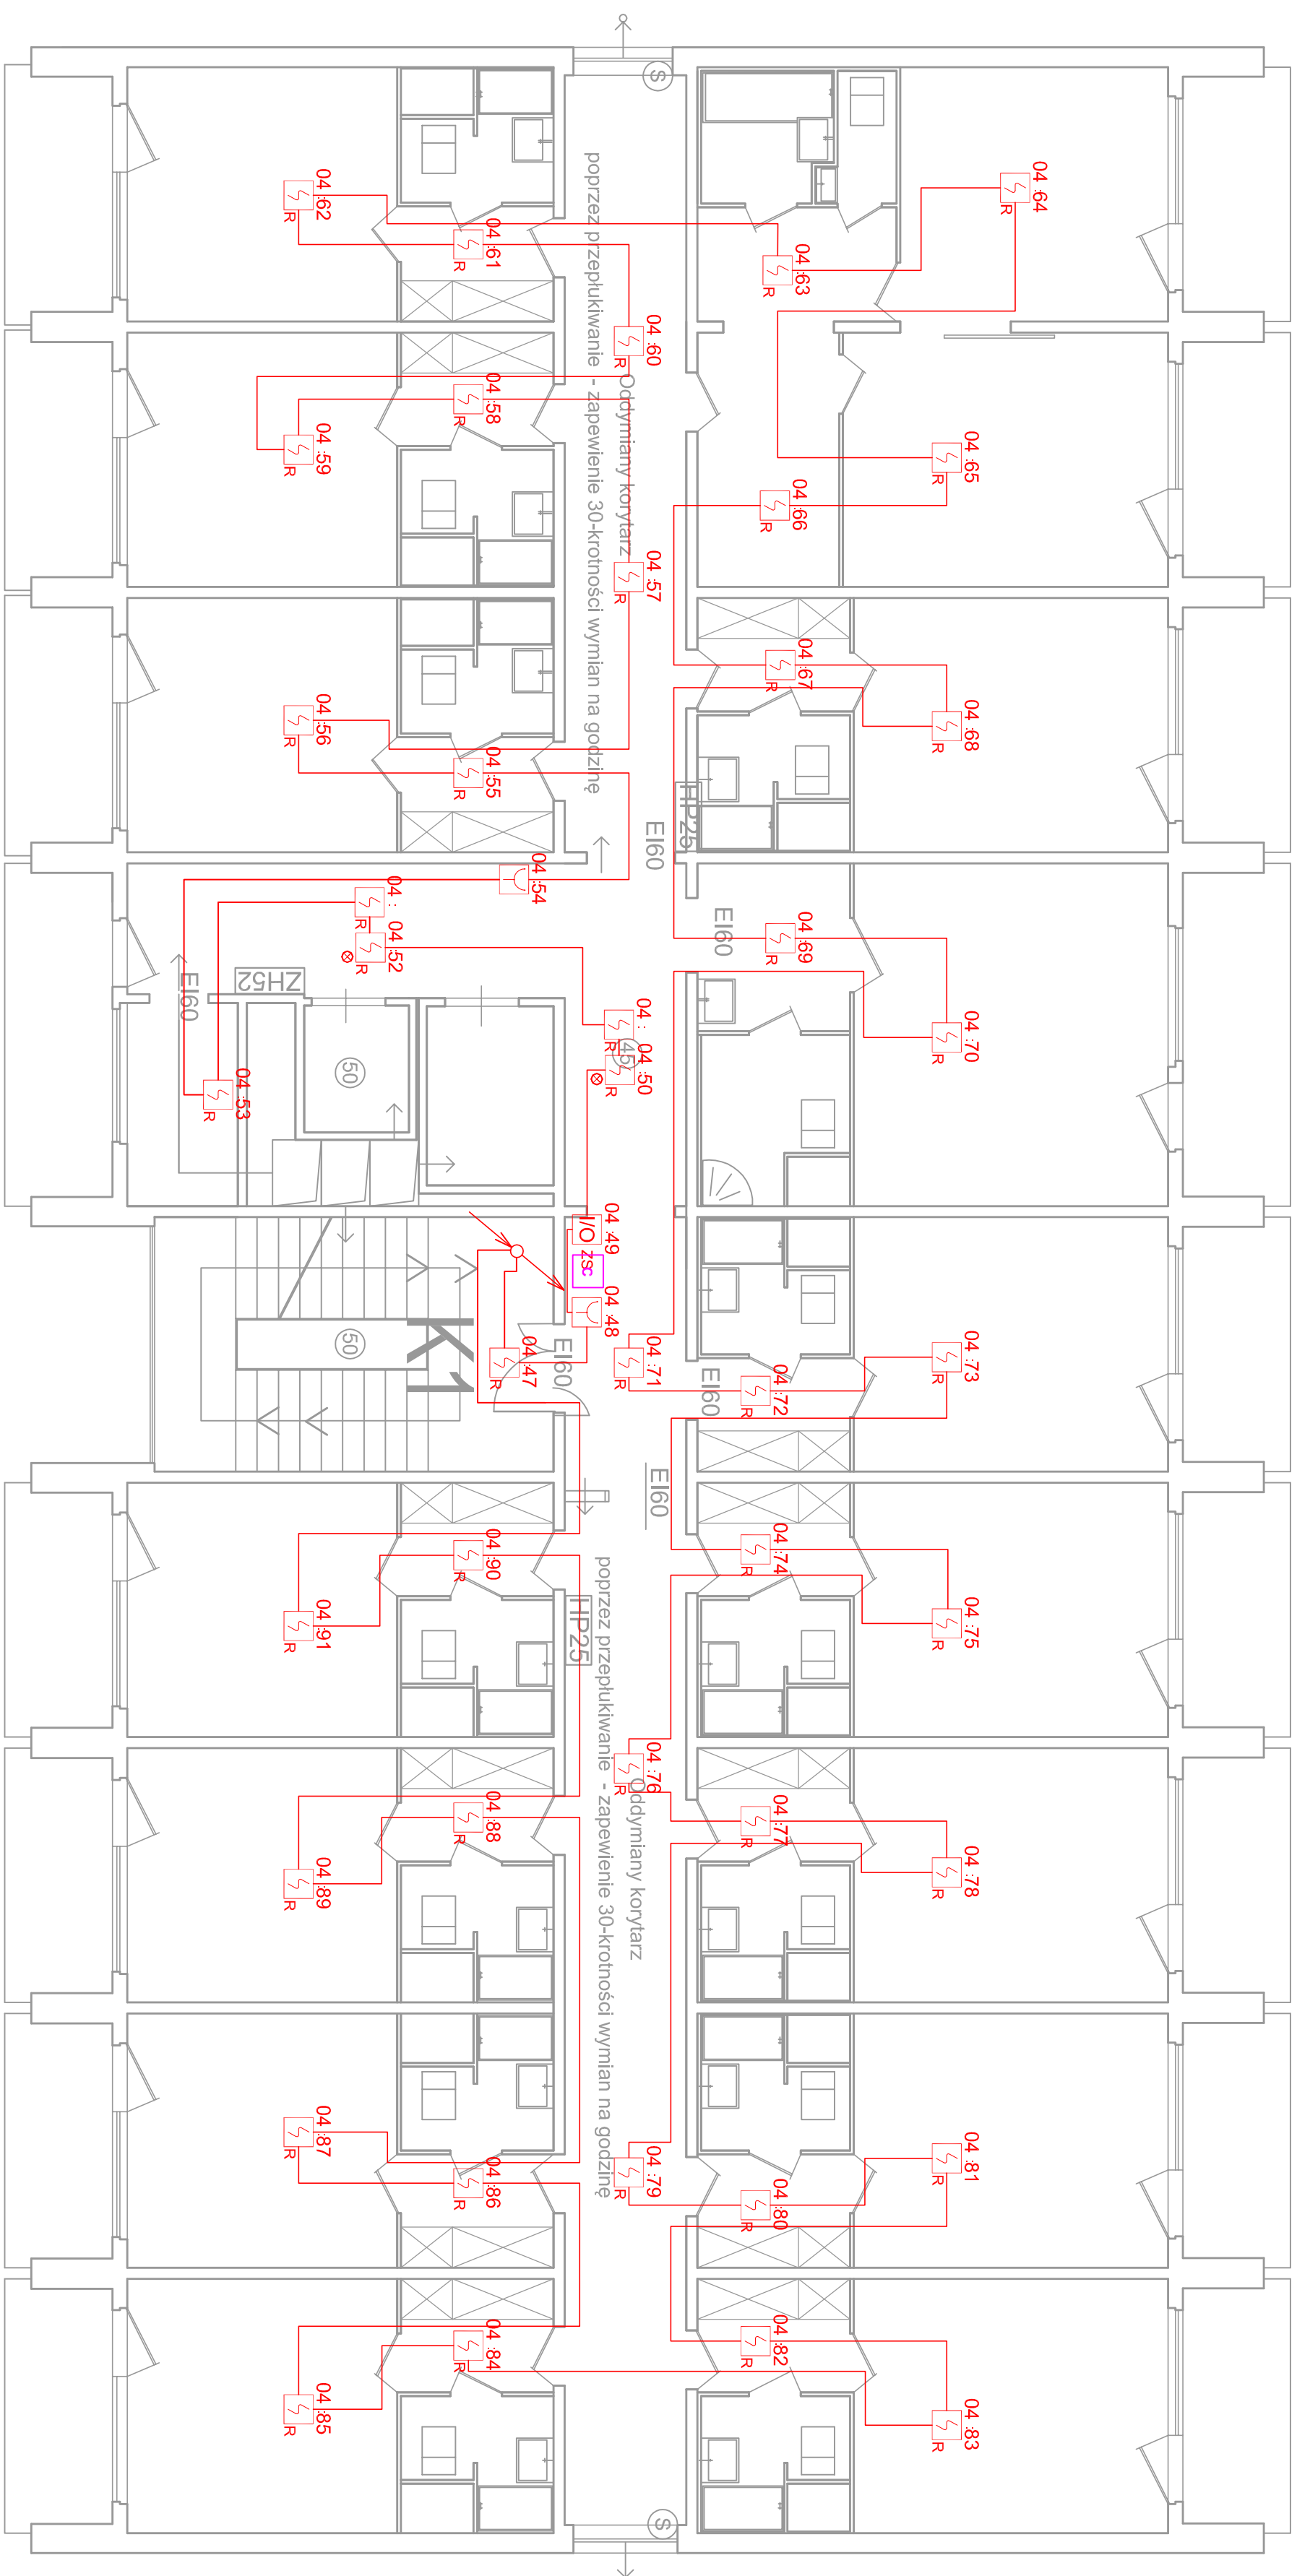

LEGENDA:

PP Numer pëtili

EE Numer elementu

PP:EE
5
Optyczna czujka dymu TF1-TF-9

PP:EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9
 ze wskaźnikiem zadziałania

 Ręczny ostrzegacz pożarowy

PP :EE
I/O zs
Zespół sterowników pętlowych

Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

WYKONAWCA:		INWESTOR:	
EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO		Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu	
JERZY KRAUZE		ul. Portowa 22	
		78-100 Kolobrzeg	
PRACOWNIK:		INWESTOR:	
OCHRONA PRZEWODZĄCOWA		Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu	
PROJEKT INSTALACJI SAŁ-BUDYNEK B - WMSOKI		ul. Portowa 22	
		78-100 Kolobrzeg	
PRACOWNIK:		INWESTOR:	
OCHRONA PRZEWODZĄCOWA		Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kolobrzegu	
PROJEKT INSTALACJI SAŁ-BUDYNEK B - WMSOKI		ul. Portowa 22	
		78-100 Kolobrzeg	